




Salle

Salle d'houdeng Goegnies

Club: **RADS La Louvière**
Matricule Ht 0054

Adresse: Avenue du stade 23
7170 Houdeng-Goegnies


Photo de la salle

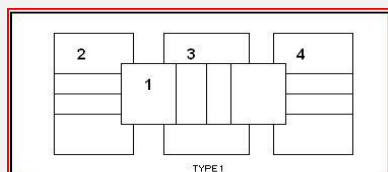

Type de terrain: C1

Province : Hainaut

Dimensions

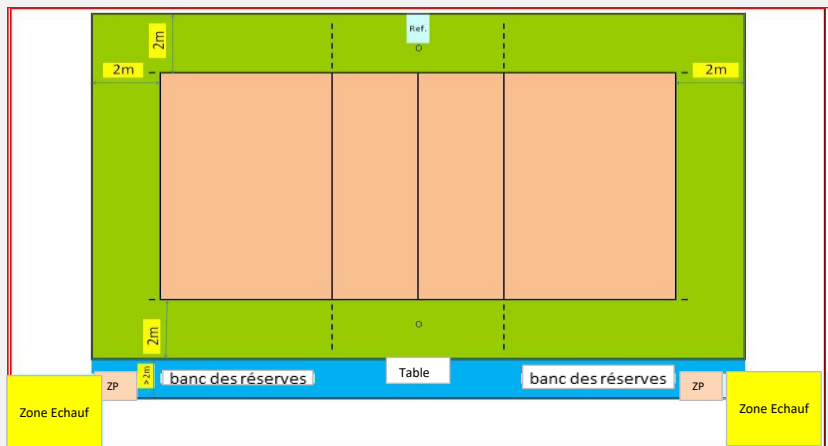

Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre

Mesures

Spectateurs Max autorisés		Longueur		Zone libre (Service)	3m et plus										
éclairage	500 Lux	Largeur		Zone libre	5m										
Sol	Sous-sol Recouvrement	Flottant Parquet	Hauteur	Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (22 x 13m)											
marquoir	Electronique	Espace administratif		Vestiaire équipes	4										
Chauffage	ok	Espace contrôle dopage		Vestiaire officiels	2										
Code obligatoire				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code homologation			C1	A	A	C	A	C	A	A	A	A	B	A	B

Informations générales (à respecter pendant le match)

Zone d'échauffement délimitée par des plots.

Présence d'un marquoir de réserve

Zone de service délimitée en longueur par la dernière ligne verte devant le mur des deux côtés.

Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle

Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage

Codes requis P1

Code	Description
1	Zone libre B min. 1,5m derrière les lignes de côté et les lignes arrières
2	Hauteur B min 6,5m
3	Eclairage C min 250 lux
4	Sol B Parquet ou sol synthétique ou sol dur.
5	Lignes C Salle comportant plus d'un marquage.
6	Poteaux B Distance entre poteaux et terrain: Max 1,5 m
7	Podium d'arbitre A Plate-forme avec hauteur avec possibilité de s'asseoir en option
8	Vestiaire joueurs A Vestiaire et douches séparés pour chaque équipe
9	Vestiaire arbitre B Vestiaire équipé de lavabo
10	Premiers soins B Boîte premiers soins sur le terrain + défibrillateur
11	Chauffage A Minimum 10°
12	Zone échauf/pénalité B à côté du banc de réserve (chaise puni) et pas délimitée