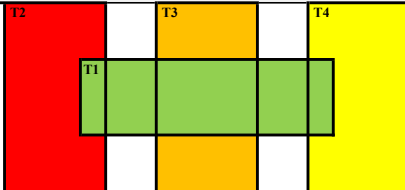
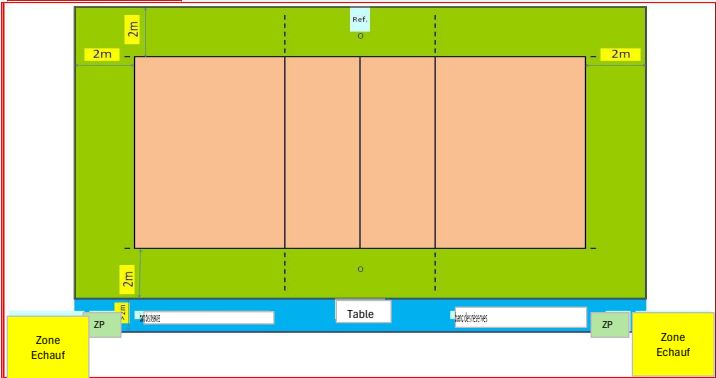
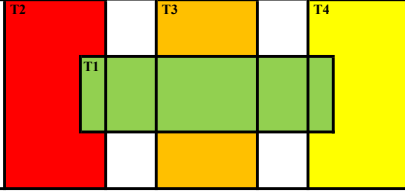
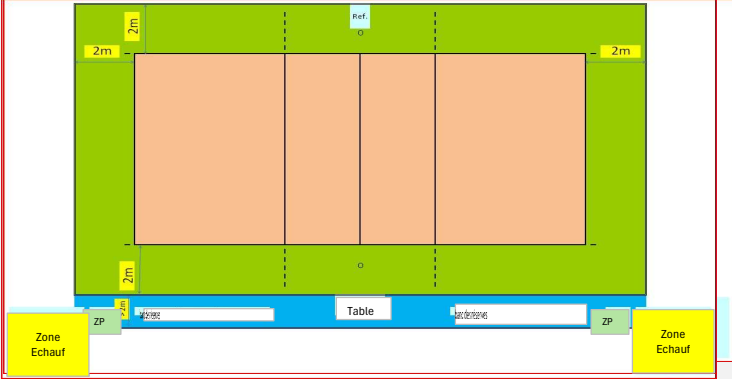
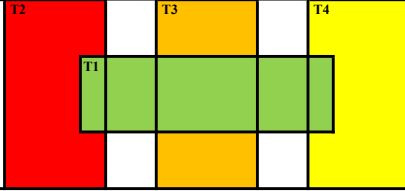
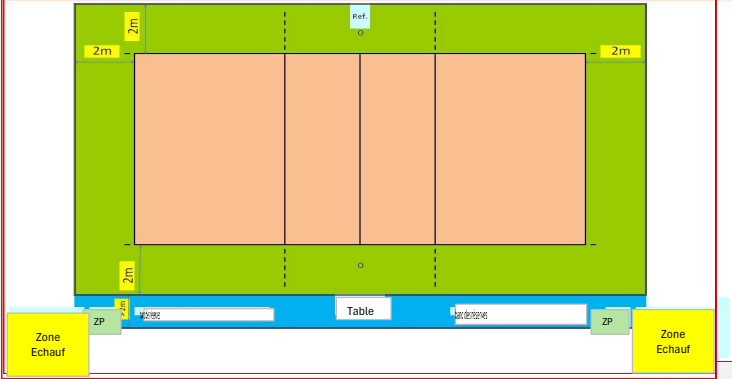
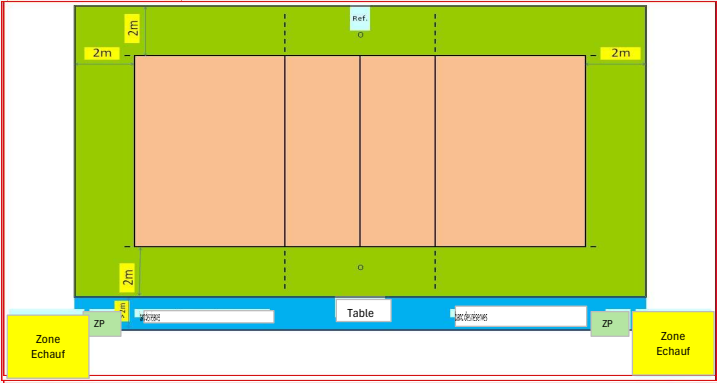


Homologation A.C.H.V.B. : jusqu' P1				Valide: 2025 - 2030			
		Salle					
		Hall des Sports					
Club: BOURLETTIS		Adresse: 24 rue de Maubeuge					
Matricule: 5216		Anderlues 6150					
Photo de la salle 		Dimensions					
		 Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre					
Province : Hainaut		Mesures					
Spectateurs Max autorisé	200		Longueur	40M	Zone libre (Service)		6M
éclairage	250 LUX		Largeur	22M	Zone libre		4M
Sol	Sous-sol Recouvrement	Béton synthétique	Hauteur	7M	Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)		
marquoir	Manuel		Espace administratif		Vestiaires arbitres		Vestiaires équipes
Chauffage	ok		Espace contrôle dopage		Vestiaires arbitres		Vestiaire officiels
Code obligatoire			1	2	3	4	5
			B	B	C	B	C
Code homologation			T1	A	B	C	A
Informations générales (à respecter pendant le match) Chaise arbitre côté gradins, Spectateurs uniquement en tribune Vérifier que protections placées sur cables tendeurs entre filet et poteaux.							
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage							

Homologation A.C.H.V.B. : jusqu' P1				Valide: 2025 - 2030										
		Salle												
		Hall des Sports												
Club: BOURLETTIS Matricule: 5216		Adresse: 24 rue de Maubeuge Anderlues 6150												
Photo de la salle 		Dimensions												
		 Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre												
Province : Hainaut		Mesures												
Spectateurs Max autorisé	50	Longueur	40M	Zone libre (Service)			2M							
éclairage	250 lux	Largeur	22M	Zone libre			1M50							
Sol	Sous-sol Recouvrement	Béton synthétique	Hauteur	7M	<i>Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)</i>									
marquoir	Manuel	Espace administratif	Vestiaires arbitres		Vestiaires équipes		4							
Chauffage	ok	Espace contrôle dopage	Vestiaires arbitres		Vestiaire officiels		2							
Code obligatoire		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code homologation		T2	B	B	C	B	C	B	A	A	A	B	B	B
Informations générales (à respecter pendant le match) Seulement deux terrains peuvent être utilisés en même temps car que 2 tribunes d'arbitrage et deux jeux de protections poteaux Service autorisé sous panneaux de baskets "dérogation" mais prévenir capitaines lors du toss Table côté mur Le goal de minifoot doit être retiré et sorti de la zone de jeu. Panneaux de séparation. Spectateurs en tribunes et dans la salle à 4 M du côté lateral du terrain derrière la chaise d'arbitre Vérifier que protections placées sur cable tendeurs entre filet et poteaux.														
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage														

Homologation A.C.H.V.B. : jusqu' P1				Valide: 2025 - 2030									
		Salle											
		Hall des Sports											
Club: BOURLETTIS		Adresse: 24 rue de Maubeuge Anderlues 6150											
Matricule: 5216													
Photo de la salle 		Dimensions											
		 Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre											
Province : Hainaut		Mesures											
Spectateurs Max autorisé	50	Longueur	40M	Zone libre (Service)			2M						
éclairage	250 lux	Largeur	22M	Zone libre			1M50						
Sol	Sous-sol Béton Recouvrement synthétique	Hauteur	7M	<i>Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)</i>									
marquoir	Manuel	Espace administratif	Vestiaires arbitres		Vestiaires équipes		4						
Chauffage	ok	Espace contrôle dopage	Vestiaires arbitres		Vestiaires officiels		2						
Code obligatoire		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Code homologation		T3	B	B	C	B	C	B	A	A	A	B	B
Informations générales (à respecter pendant le match) Seulement deux terrains peuvent être utilisé en même temps car que 2 tribunes d'arbitrage et deux jeux de protections poteaux Table côté buvette Panneaux de séparation de chaque côté . Spectateurs en tribunes et dans la salle à 4 M du côté lateral du terrain derrière la chaise d'arbitre uniquement. Vérifier que protections placées sur cable tendeurs entre filet et poteaux.													
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage													

Homologation A.C.H.V.B. : jusqu' P1				Valide: 2025 - 2030											
		Salle													
		Hall des Sports													
Club: BOURLETTIS		Adresse: 24 rue de Maubeuge Anderlues 6150													
Matricule: 5216															
Photo de la salle		Dimensions													
		 Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre													
Province : Hainaut		Mesures													
Spectateurs Max autorisé	50	Longueur	40M	Zone libre (Service)				2M							
éclairage	250 lux	Largeur	22M	Zone libre				1M50							
Sol	Sous-sol Béton Recouvrement synthétique	Hauteur	7M	Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)											
marquoir	Manuel	Espace administratif			Vestiaires arbitres		Vestiaires équipes	4							
Chauffage	ok	Espace contrôle dopage			Vestiaires arbitres		Vestiaire officiels	2							
Code obligatoire			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code homologation			T4	B	B	C	B	C	B	A	A	A	B	B	B
Informations générales (à respecter pendant le match)															
Seulement deux terrains peuvent être utilisé en même temps car que 2 tribunes d'arbitrage et deux jeux de protections poteaux Service autorisé sous panneaux de baskets "dérogation" mais prévenir capitaines lors du toss Table côté buvette Le goal de minifoot doit être retiré et sorti de la zone de jeu. Panneaux de séparation. Spectateurs en tribunes et dans la salle à 4 M du côté lateral du terrain derrière la chaise d'arbitre Vérifier que protections placées sur cable tendeurs entre filet et poteaux.															
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage															